



# FÁCIL FLEX®

Ducto Flexible para Aire Acondicionado



## DESCRIPCIÓN

Fácil Flex® es un ducto flexible aislado con fibra de vidrio para aplicaciones de aire acondicionado. Está conformado por un núcleo de alambre helicoidal de acero encapsulado entre dos películas de poliéster, a través del cual fluye el aire del sistema.

El núcleo es recubierto con aislamiento de fibra de vidrio y a su vez con una manga de poliéster metalizado.

## USOS Y APLICACIONES

El núcleo interno de Fácil Flex® está diseñado para soportar presiones de operación medias y bajas para sistemas de aire acondicionado, en aplicaciones comerciales y residenciales.

El producto puede ser usado como ducto completo de aire o con conectores tipo difusor, entradas a cuartos y otros tipos de dispositivos terminales.

## DATOS DE DESEMPEÑO

- Velocidad máxima: 5,000 FPM
- Temperatura de operación: -20°F (-29°C) a 140°F (60°C) continuos a la presión máxima.
- Valor "R" 4.2

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

El núcleo permite aprovechar eficientemente la energía, sin ocasionar erosión de fibra de vidrio en el flujo de aire. -La superficie interna del núcleo es lo suficientemente lisa para tener bajas pérdidas por fricción y bajos costos de operación.

El alambre de acero helicoidal encapsulado permite que el producto no presente rasgaduras cuando se corta en tramos. -La superficie interna del núcleo está garantizada por cinco años. -Es de fácil instalación. -El aislamiento térmico de fibra de vidrio aísla eficientemente, permitiendo ahorrar energía, por sus excelentes características térmicas. -El refuerzo de la manga metalizada de poliéster protege el sistema de rasgaduras y punciones, lo que permite ahorrar en mantenimiento. -El producto se empaqueta compactado hasta menos de un 20% de su longitud original, lo que permite ahorrar en espacio de almacenaje.

Prueba recta\* FD 72-R1

Código de la prueba del Consejo de Difusión de Aire (ADC)

La caída de presión debida a la fricción se calcula en pulgadas de agua, en 100 ft de ducto recto. Para usar ft<sup>3</sup>/min o ft/min, se debe considerar el diámetro del ducto.

## DATOS DEL PRODUCTO

Largo: 25' = 7.62 m

Diámetro: 4" = 10.16 cm / 6" = 15.24 cm


8" : 20.32 cm / 10" = 25.4 cm / 12" = 30.48 cm / 14" = 35.56 cm / 16" = 40.64 cm /

18" : 45.72 cm / 20" = 50.8 cm.


Barrera de vapor: Poliéster metalizado. / Empaque: 1 pieza por bolsa.

## GUÍA DE INSTALACIÓN DE PRODUCTOS FLEXIBLES AISLADOS


### INSTALACIÓN Y SOPORTE

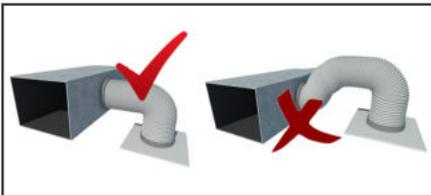


1.- INSTALE EL DUCTO COMPLETAMENTE EXTENDIDO. NO LO INSTALE EN SU FORMA COMPRIMIDA.

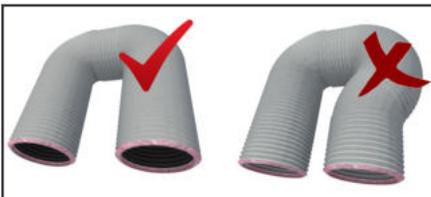


2.- NO HAGA DOBLECES DEL DUCTO CON RADIOS DEMASIADO CERRADOS.

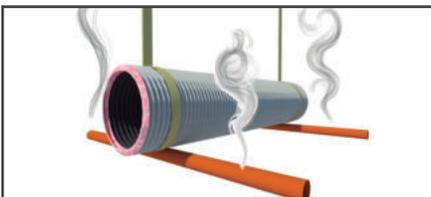


3.- NO LO INSTALE CERCA DE SUPERFICIES CALIENTES (CALDERAS, TUBOS DE VAPOR, CALENTADORES, BALASTROS, ETC).

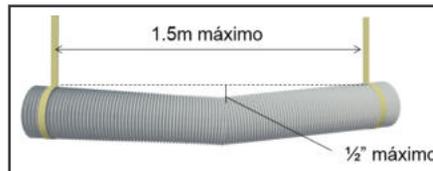


6.- EL DUCTO FLEXIBLE DEBE COLGARSE A UN MÁXIMO DE 5 PIES (1.5 mts) ENTRE SOPORTES Y CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DE 1/8 PULG. (1,27 mm) POR METRO LINEAL. LA CONEXIÓN A UN CONDUCTO RÍGIDO SE CONSIDERA COMO UN SOPORTE.

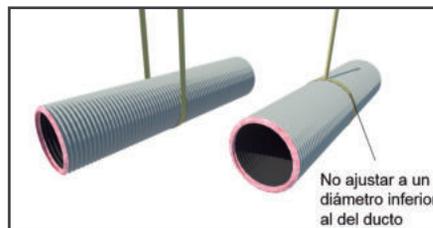

7.- EL MATERIAL QUE SOPORTA AL TUBO NO DEBE SER MENOS A 1.5 PULG. (38 mm) DE ANCHO Y NO DEBE AFECTAR EL DIÁMETRO DEL DUCTO.

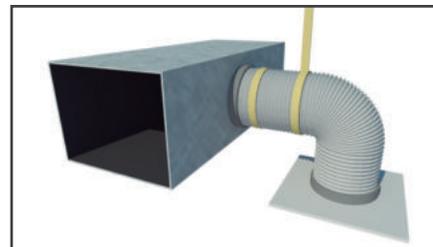

8.- SOPORTE EL DUCTO ENTRE UNA CONEXIÓN DE METAL Y UN DOBLEZ, PERMITIENDO AL DUCTO EXTENDERSE DERECHO UNAS CUANTAS PULGADAS ANTES DE HACER EL DOBLEZ.


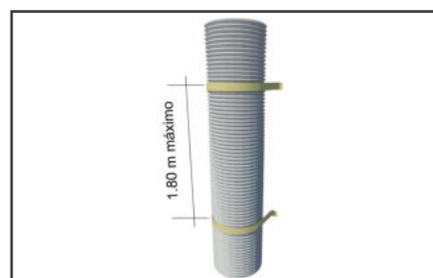


9.- LOS CONDUCTOS INSTALADOS VERTICALMENTE TIENEN QUE SER ESTABILIZADOS POR CINCHOS A UN MÁXIMO DE 182 cms ENTRE SOPORTES A TRAVÉS DEL CENTRO.



4.- LOS COLLARES DE METAL GALVANIZADO QUE SE UNEN A LOS CONDUCTOS FLEXIBLES DEBEN SER DE 2 PULG. (50 mm) DE LARGO COMO MÍNIMO.

5.- LAS MANGAS DE METAL GALVANIZADO QUE SE USAN PARA UNIR DOS SECCIONES DEL CONDUCTO FLEXIBLE DEBEN SER DE 4 PULG. (100 mm) DE LARGO COMO MÍNIMO.

## CONEXIONES

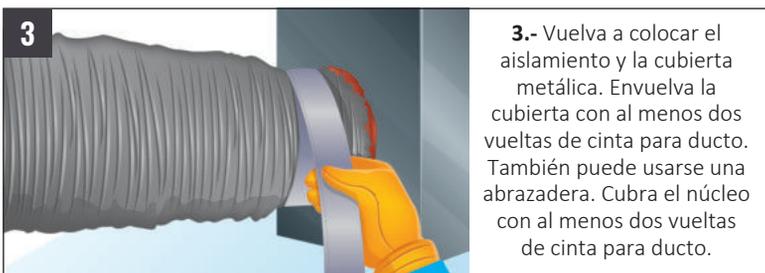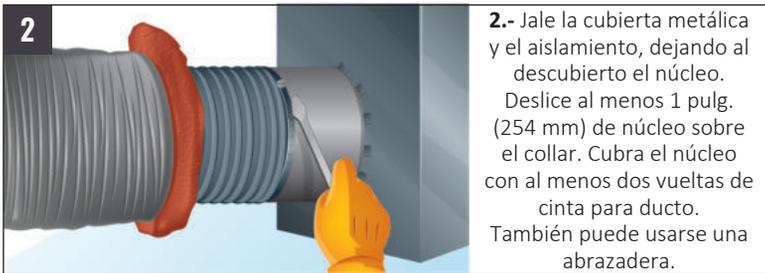

## EXTENSIONES

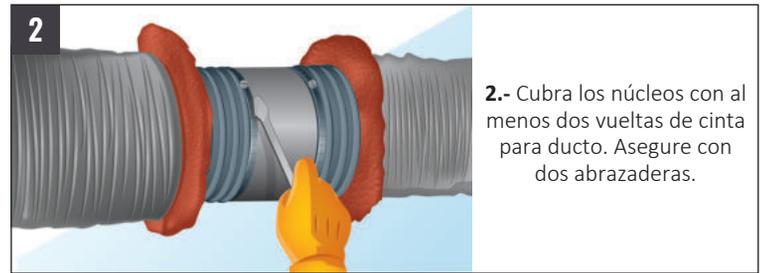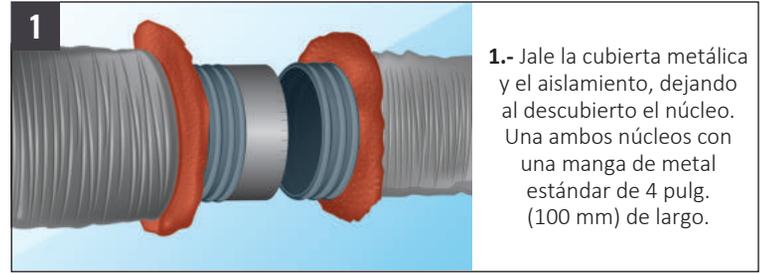


## RESTRICCIONES

1. No deben usarse verticalmente si el edificio tiene más de dos pisos de altura.
2. No deben instalarse cerca de fuentes de energía eléctrica o energía solar, o aparatos de combustión.
3. No deben usarse en sistemas con temperaturas mayores a 121°C.
4. No deben usarse para ventilar aparatos electrodomésticos, chimeneas, calentadores o secadoras de ropa.
5. No deben penetrar paredes de cuartos donde se requiera barrera contra el fuego.
6. No deben utilizarse en exteriores.
7. No deben instalarse en concreto o enterrados.
8. Revise muy bien la longitud y la dirección del ducto flexible, así como los grados de cada doblez y la pendiente permitida entre los soportes, ya que tendrán serios efectos en el rendimiento, debido a que cada uno de estos factores provoca un incremento de la resistencia al paso del aire.
9. Las rejillas y difusores deben tener su propio sistema de sujeción, independiente al del ducto flexible. No se deben suspender ni cargar sobre el ducto.
10. Las uniones y reparaciones de la cubierta metálica deben hacerse con cinta de aluminio adhesiva.

## RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

**Para evitar la alteración de las propiedades del Fácil Flex® Owens Corning, le recomendamos lo siguiente:**

1. Almacene el material en lugares protegidos de la intemperie.
2. Coloque la primera cama del producto sobre una tarima de madera.
3. Conserve el producto en su empaque hasta su uso.
4. Estiba máxima recomendada 8 bolsas.
5. Evite colocar el producto sobre pisos mojados.
6. Evite someter el producto a abusos mecánicos.
7. Deje visibles las etiquetas que identifican el producto.

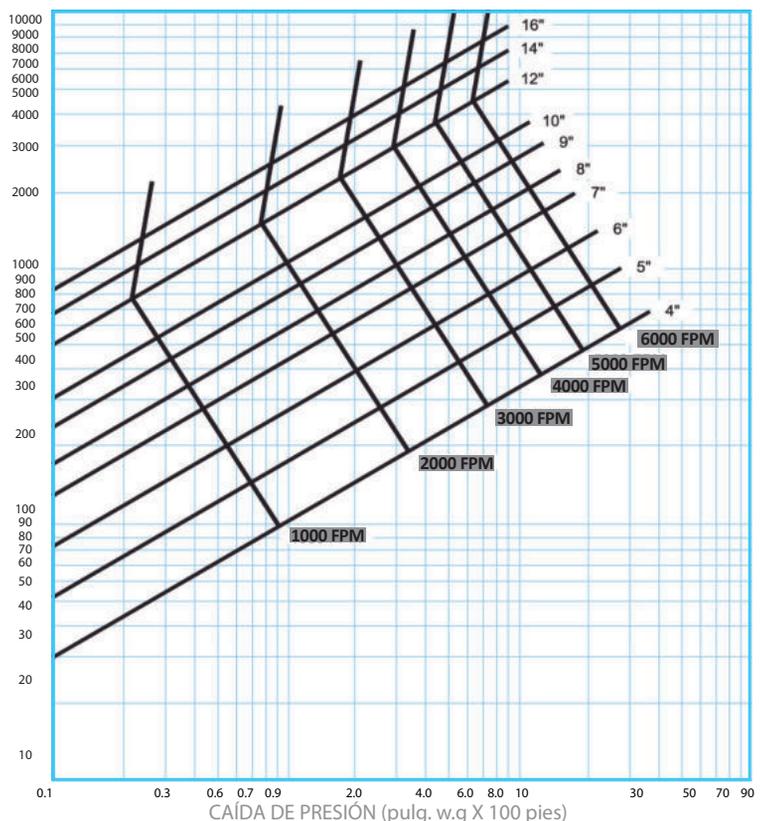

## POR SU SEGURIDAD

Evite ser sorprendido y comprar productos de dudosa calidad, los productos fabricados y comercializados por Owens Corning se apegan a estrictas normas de calidad, todos llevan etiquetas originales nunca fotocopiadas y empaques con los logotipos y marcas registradas por Owens Corning, en caso de duda llámenos de inmediato.



### TRANSACO.S.A

OFICINA CENTRAL - SHOWROOM - VENTAS  
SAN CRESCENTE 81 PISO 7, LAS CONDES  
SANTIAGO, CHILE  
TEL: (56) 2 27 977 700

WWW.OWENSCORNING.COM  
WWW.TRANSACO.CL

### CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

AV. VIZCAYA 16.701-3 / PUDAHUEL  
COND. PARQUE SANTIAGO PONIENTE SECTOR 3  
TEL: (56) 2 27 977 732

## TRANSACO

Una compañía Owens Corning